




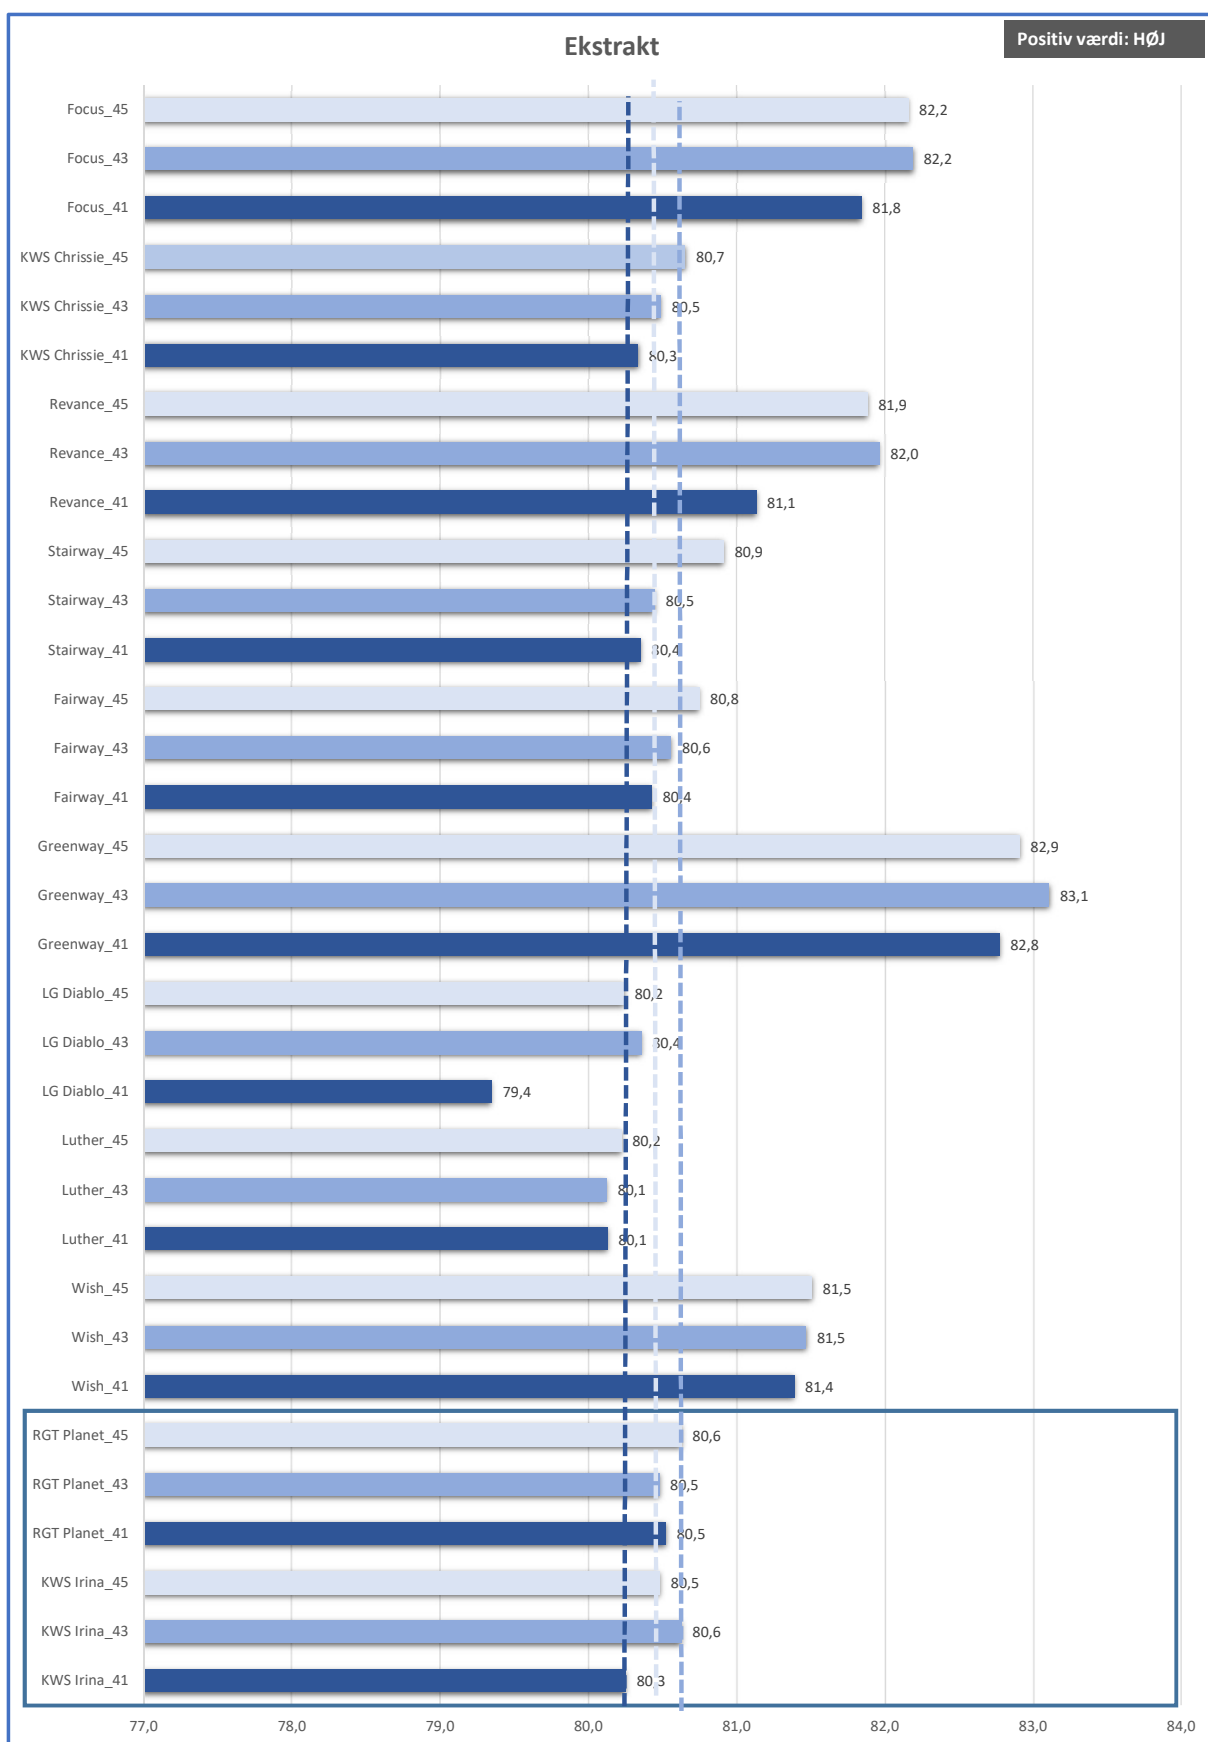

Gelatiniserins-temp., Byg


Positiv værdi: LAV

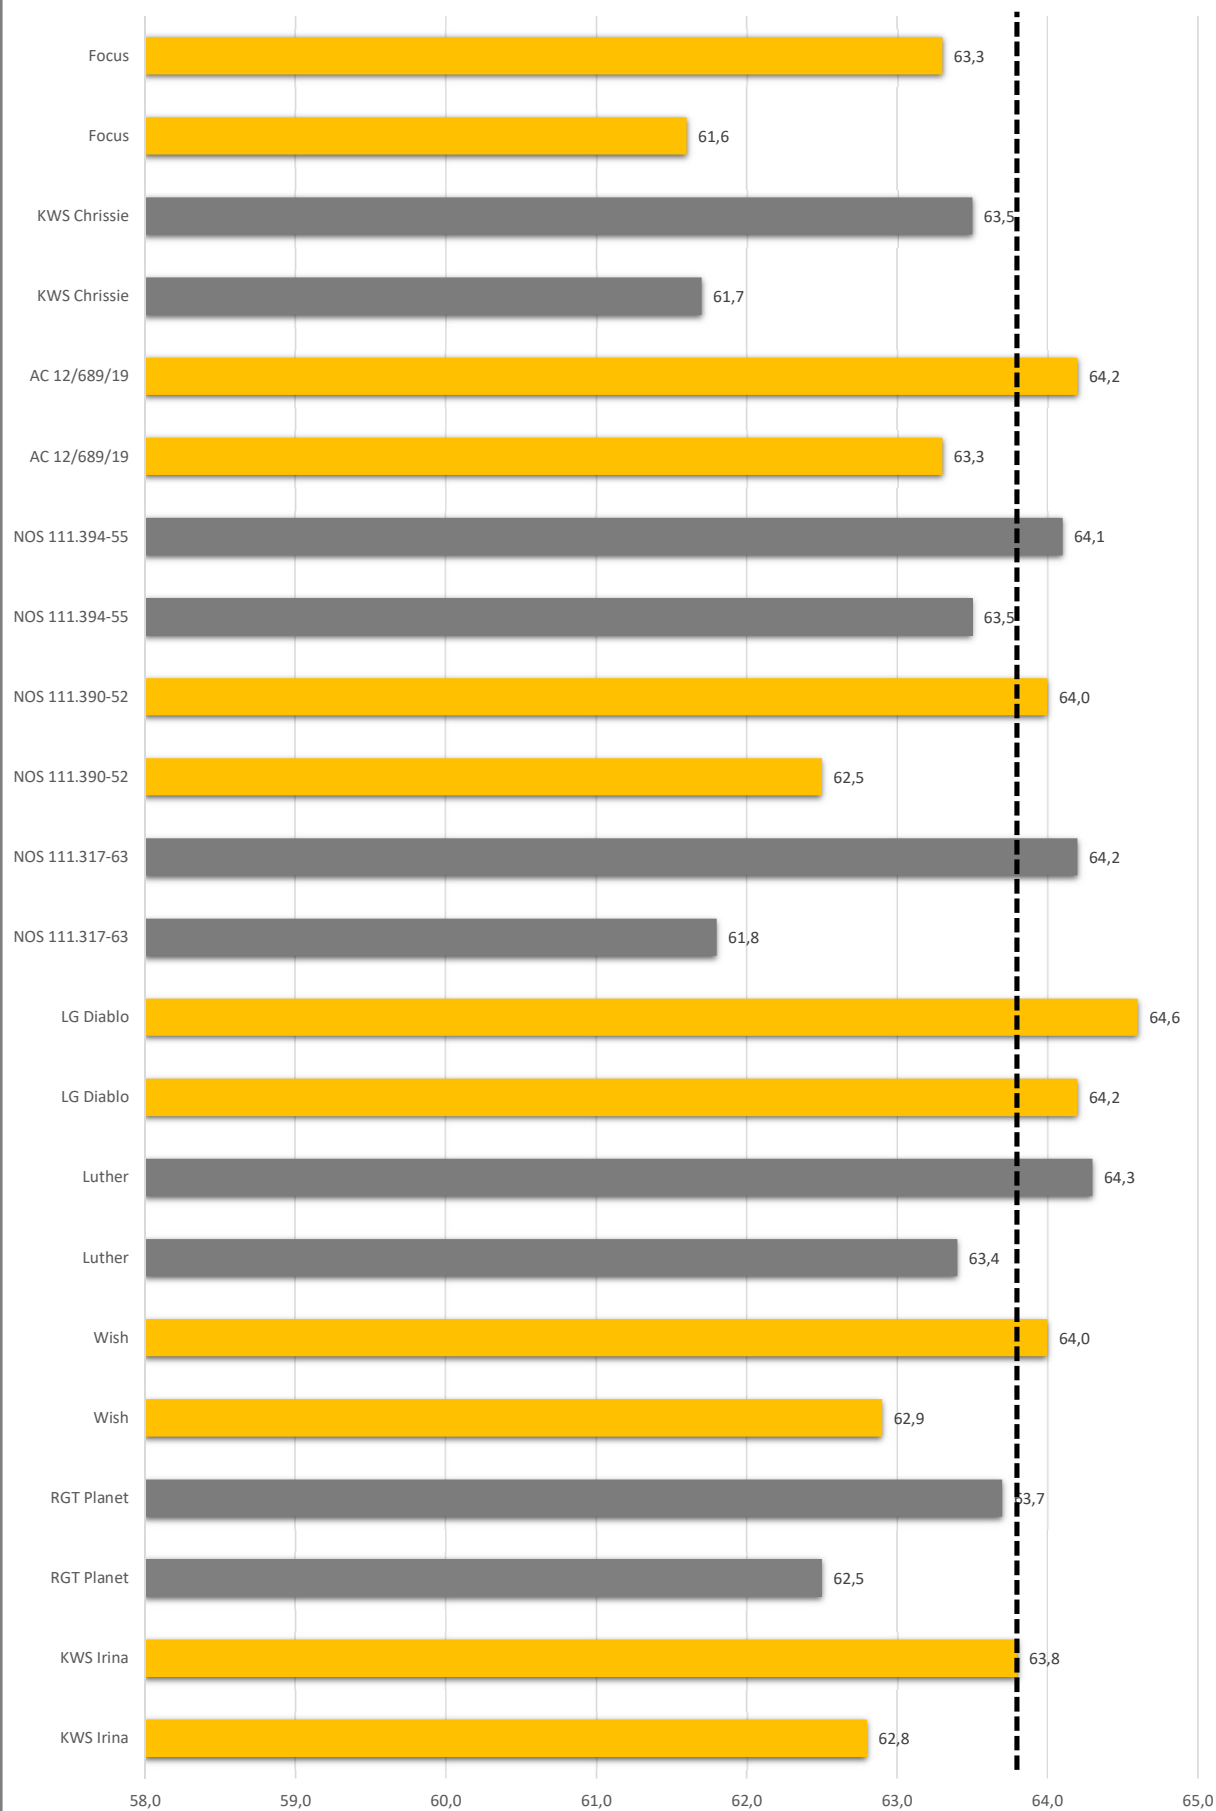

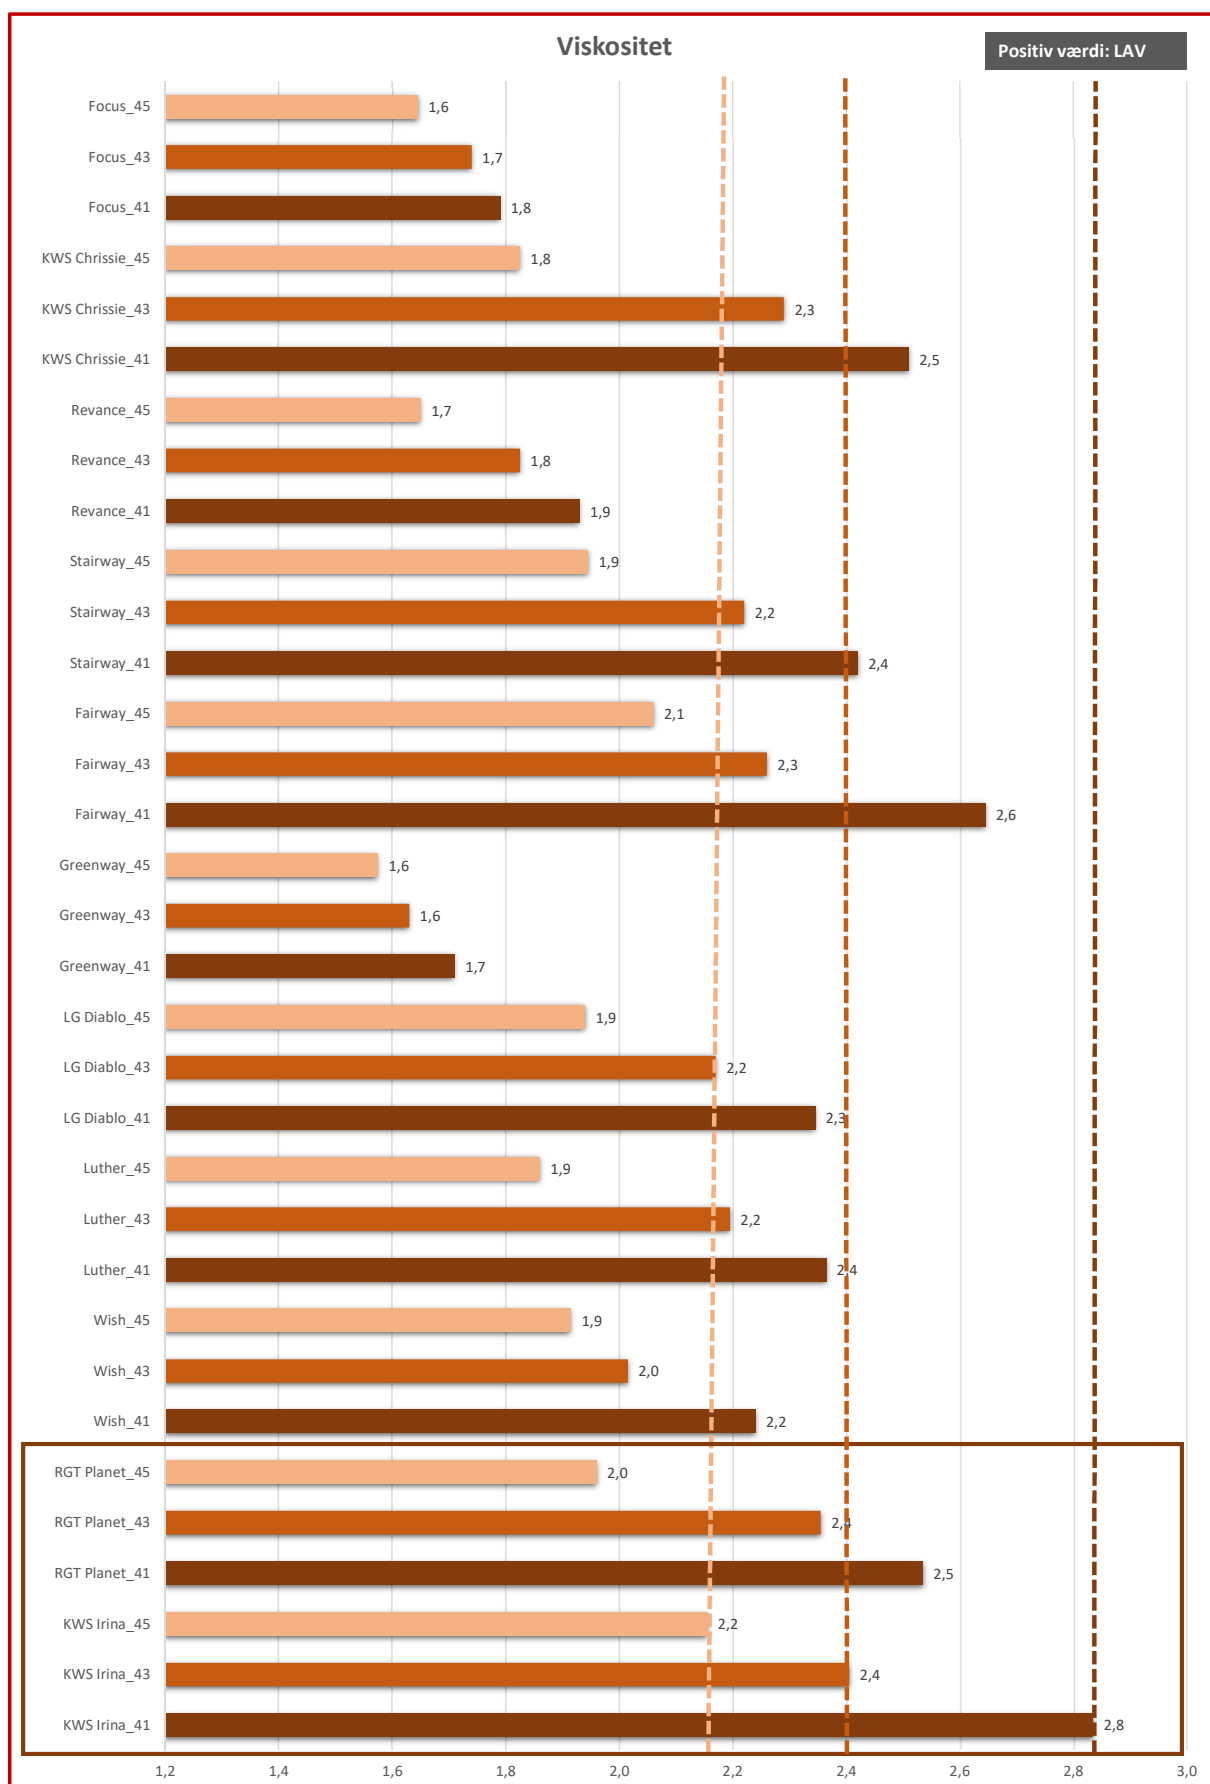


Protein i malt

Indifferent

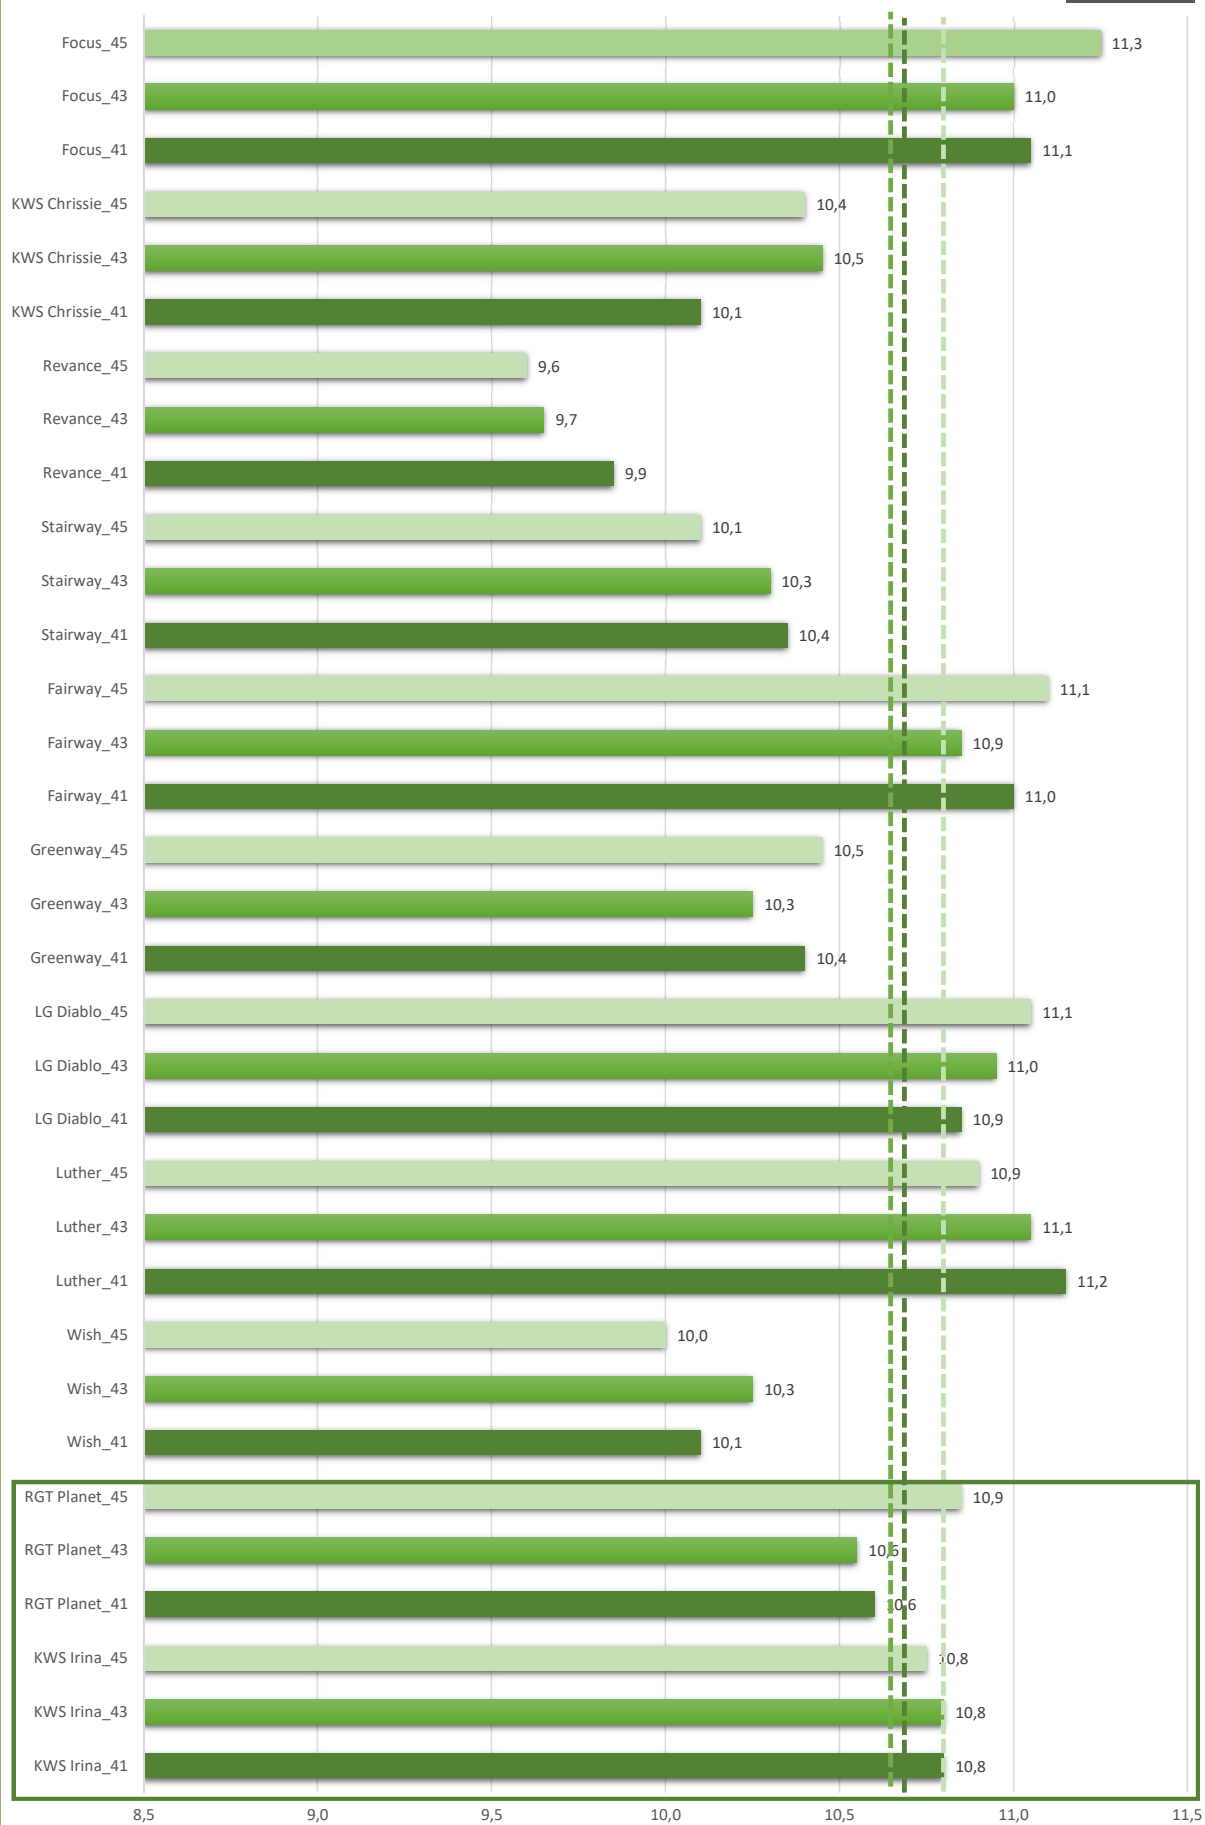


Opløselig N

Positiv værdi: balanceret

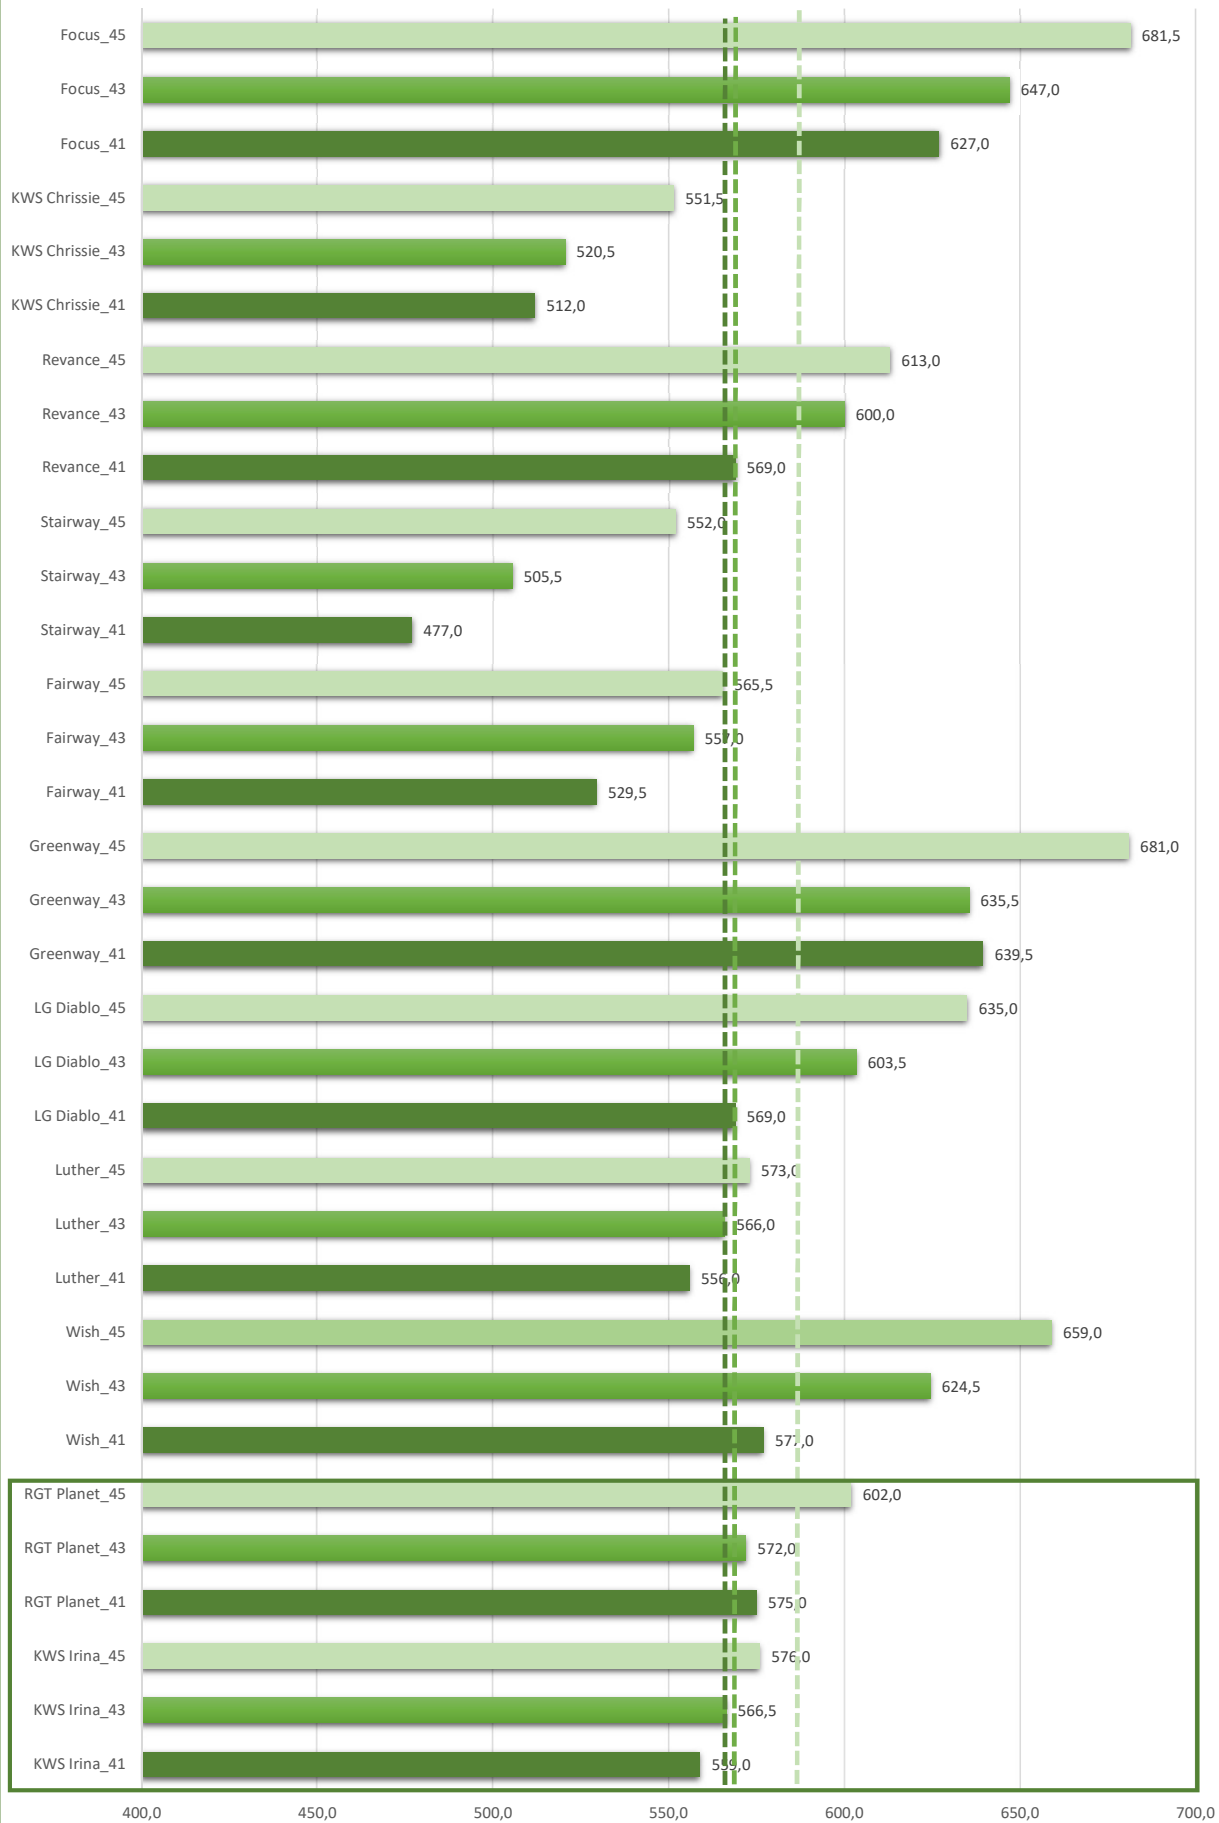


Kolbach

Positiv værdi: balanceret

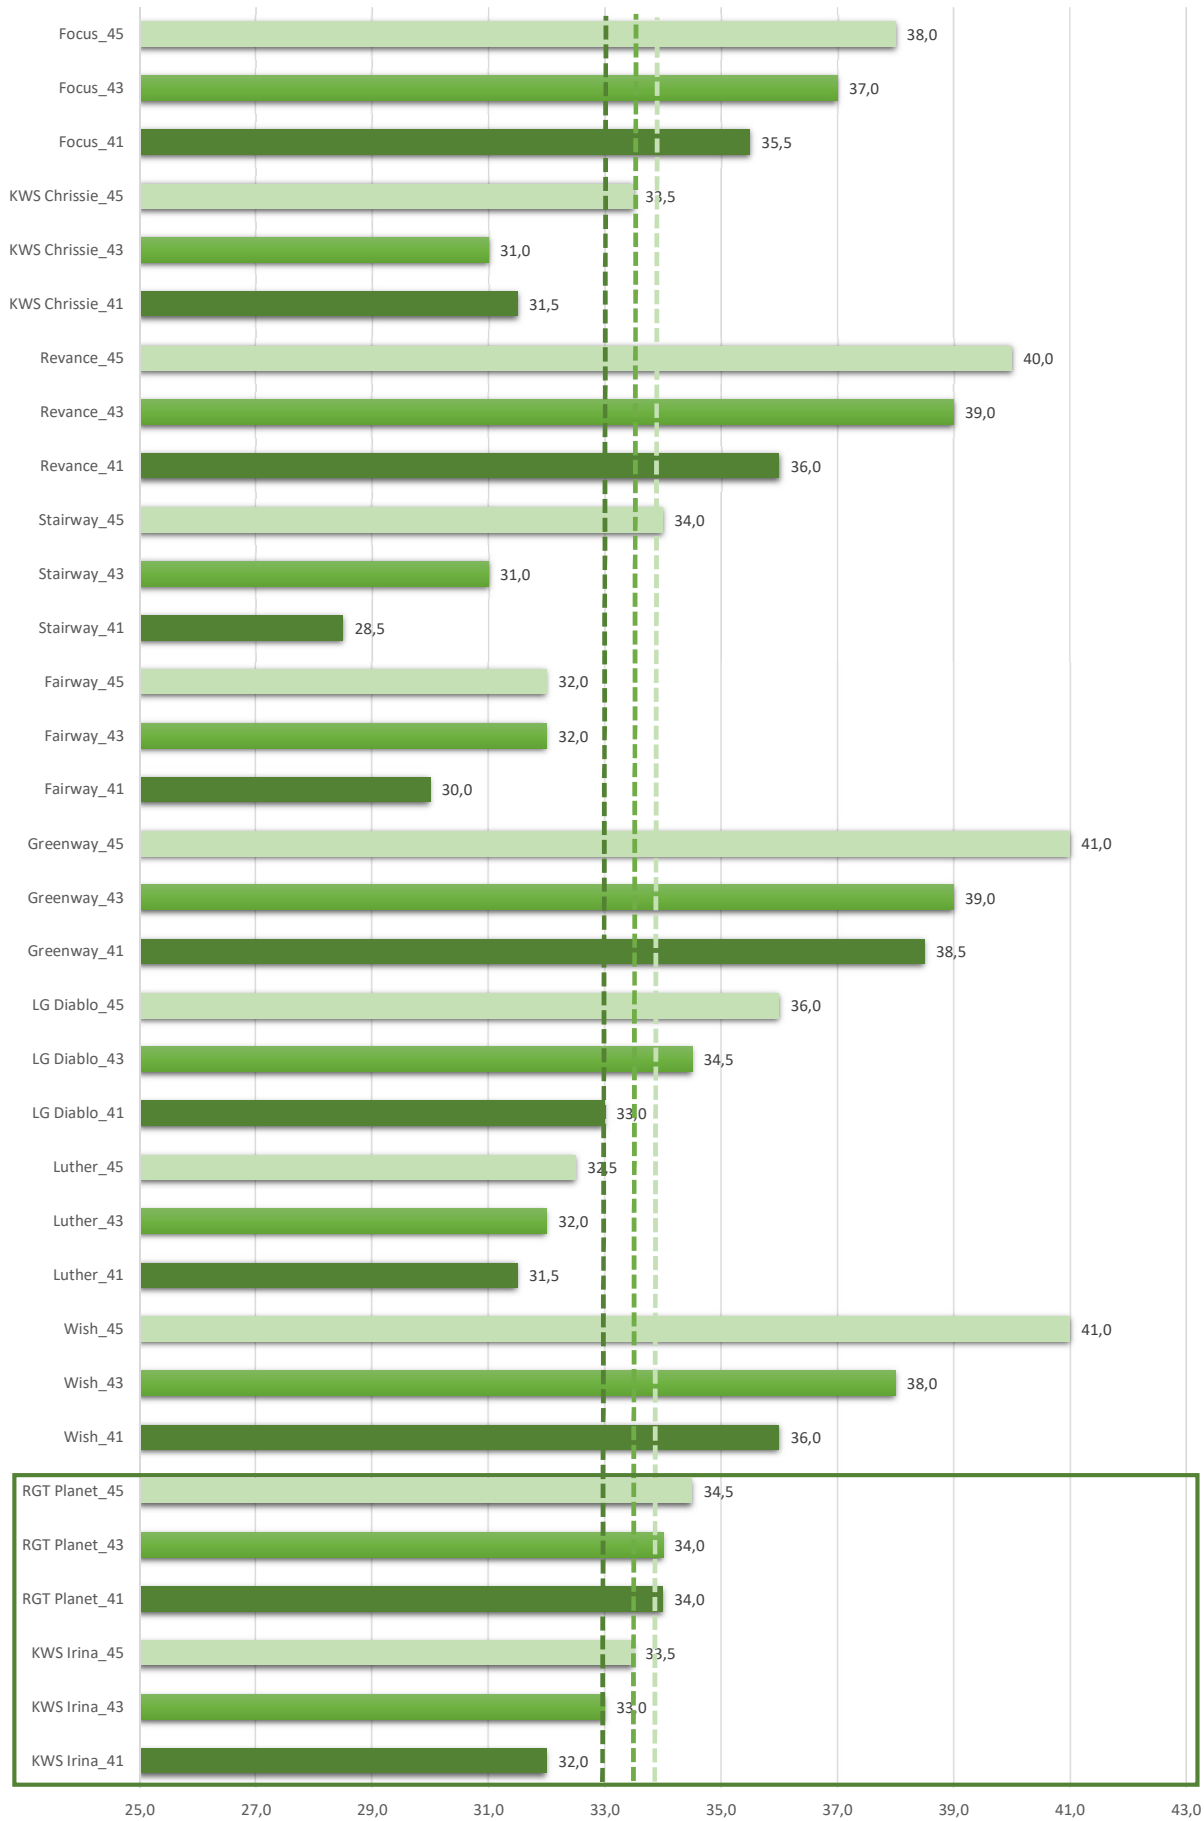


FAN

Positiv værdi: balanceret

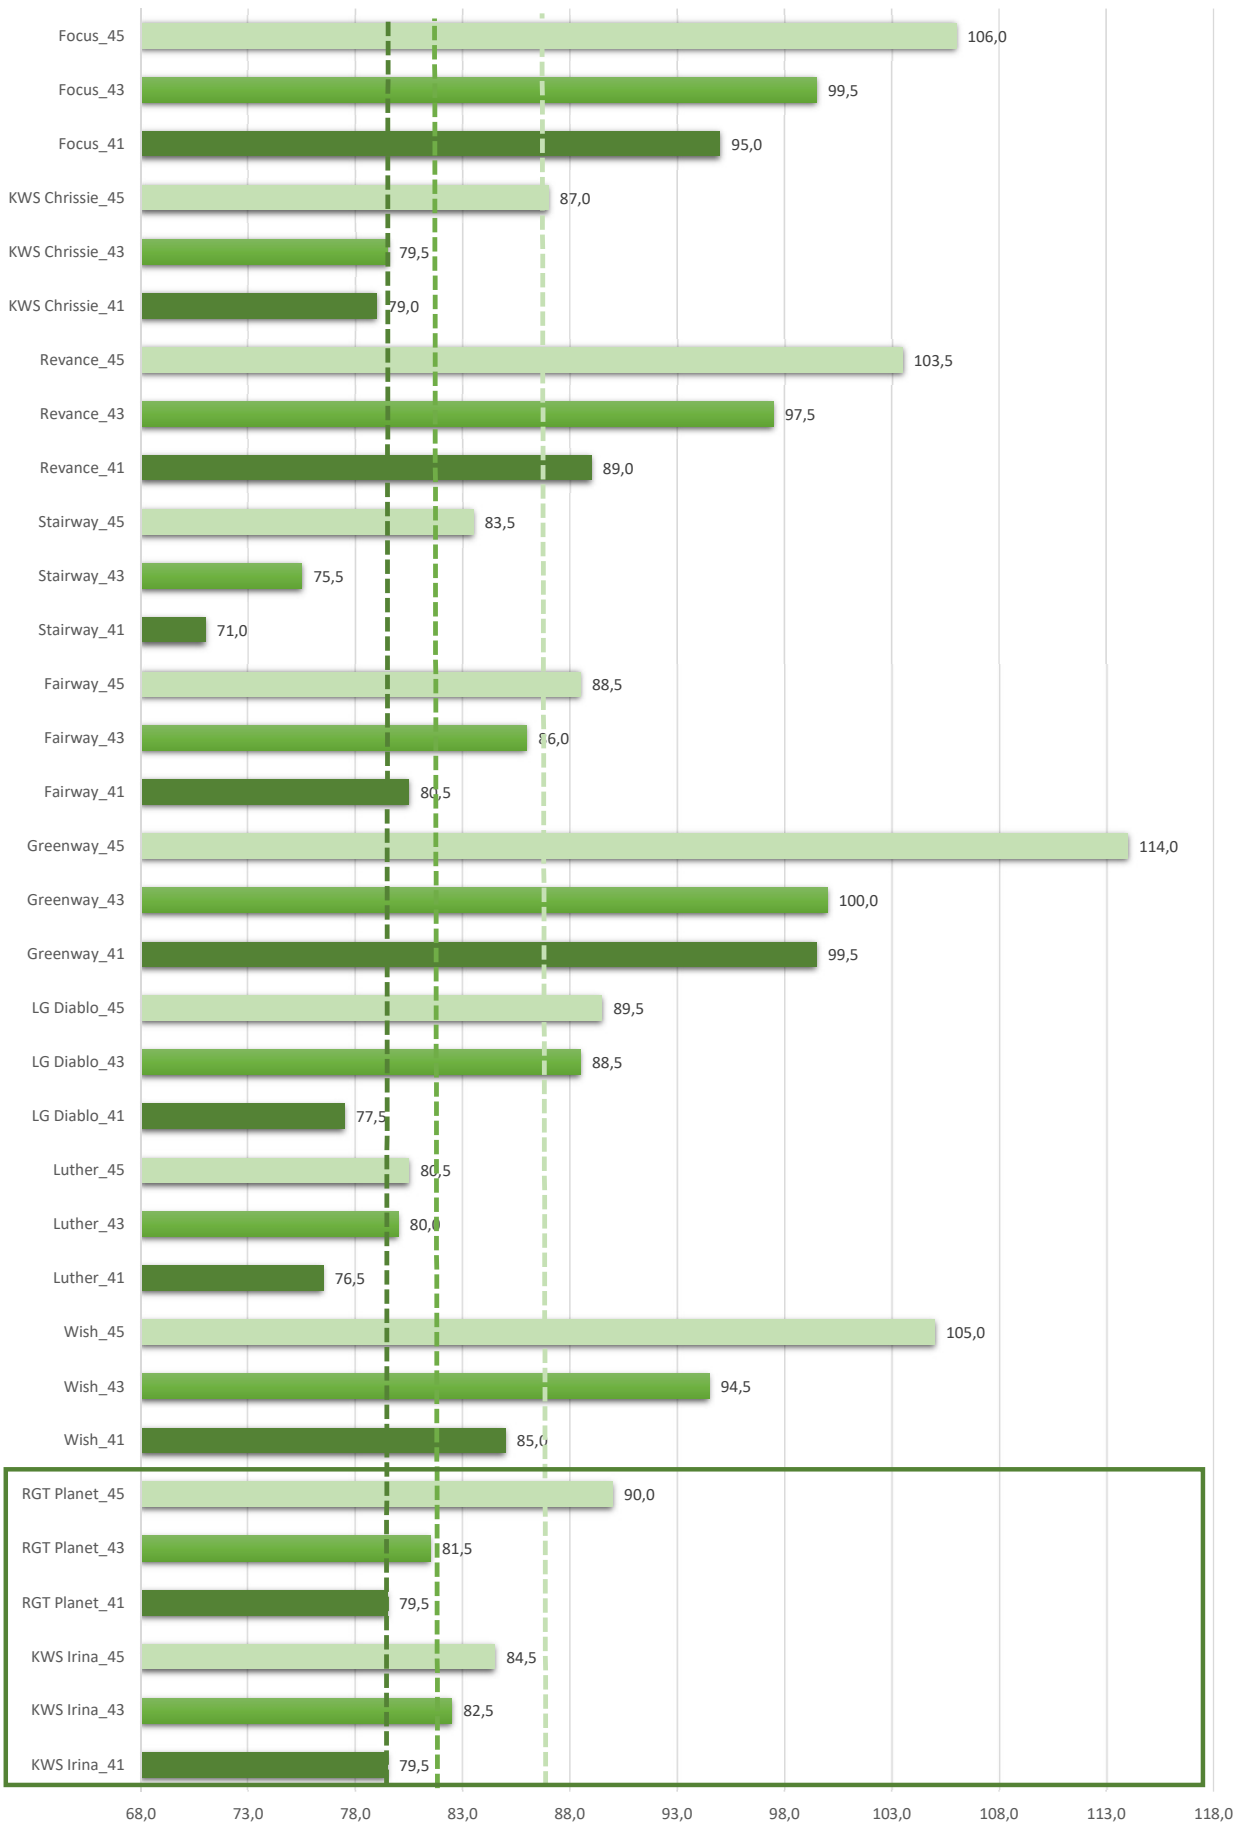


Turbidity

Positiv værdi: LAV

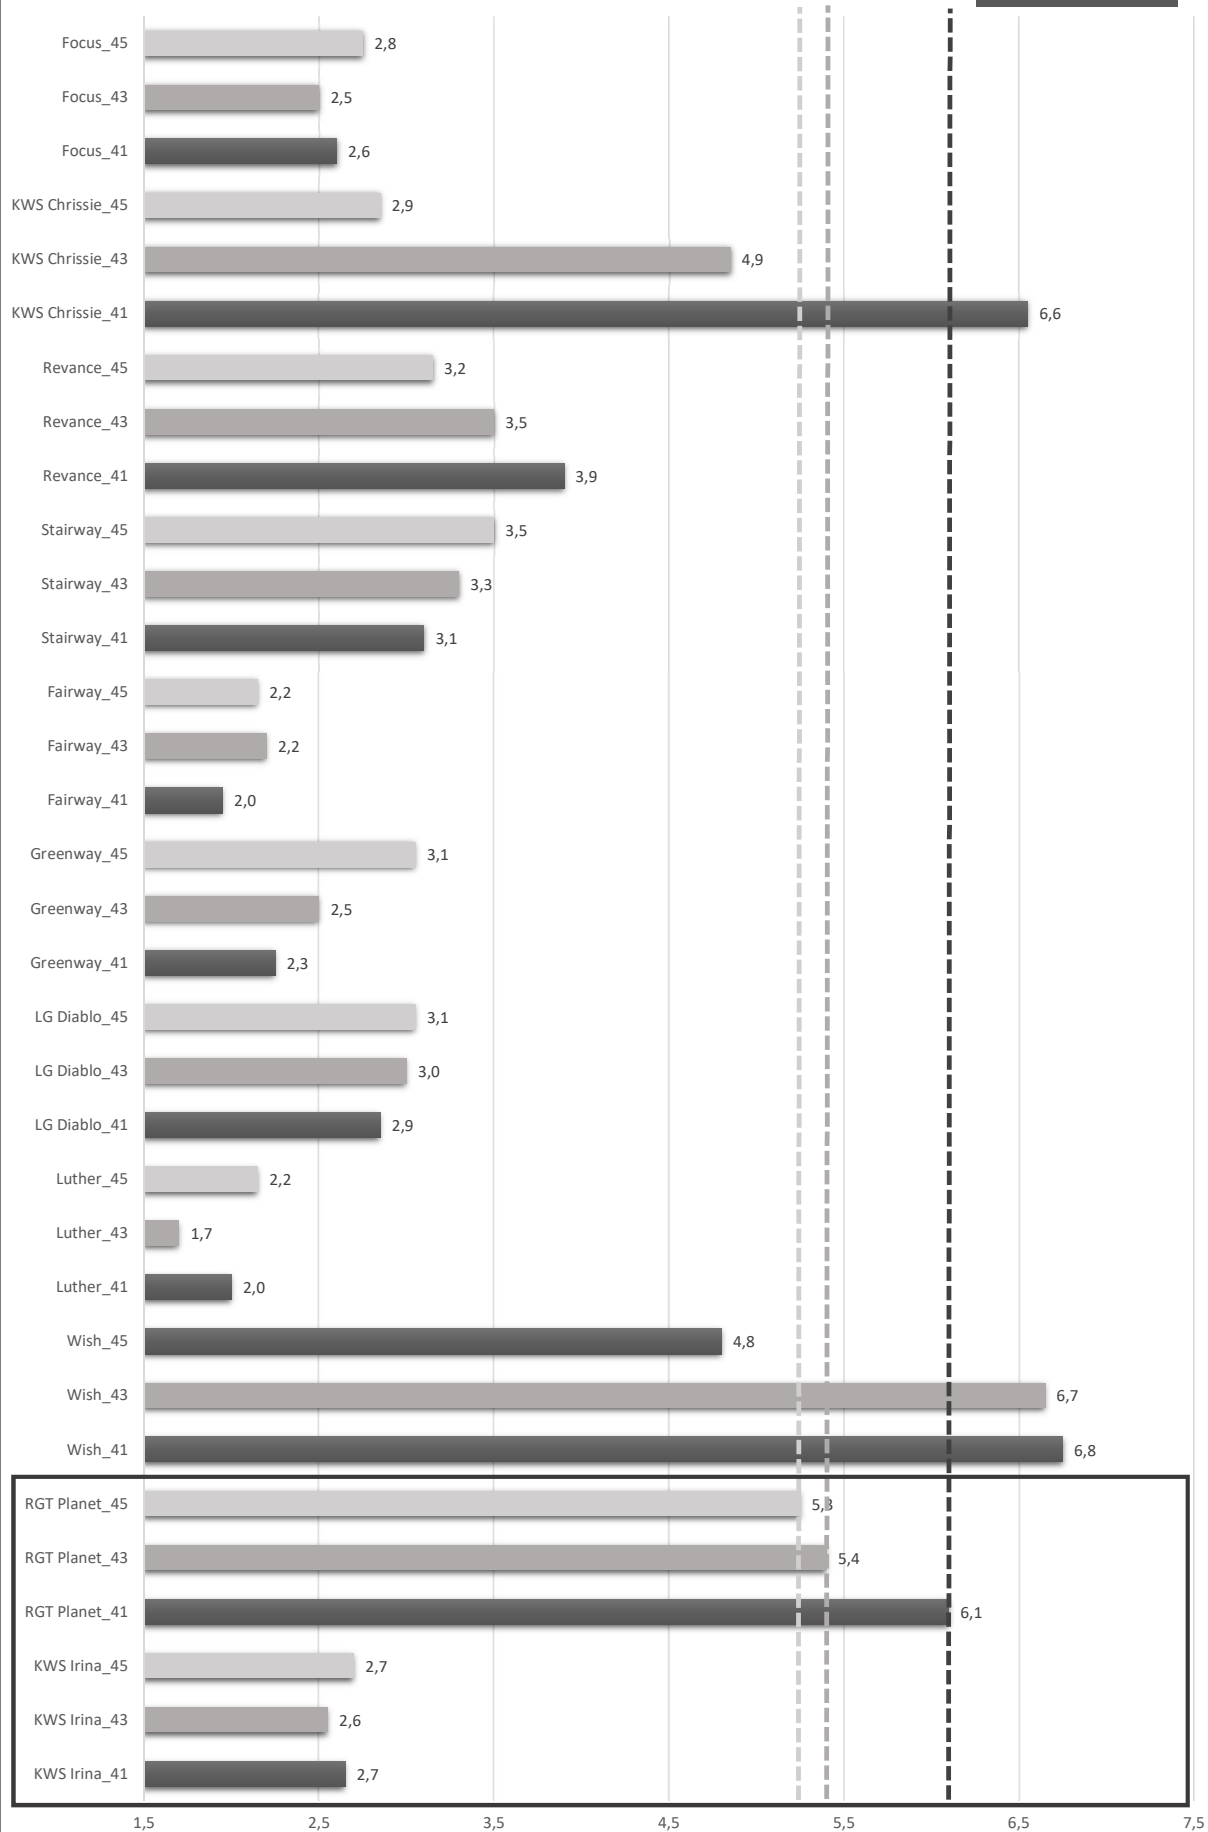


Urt farve

Positiv værdi: LAV (til pilsner)

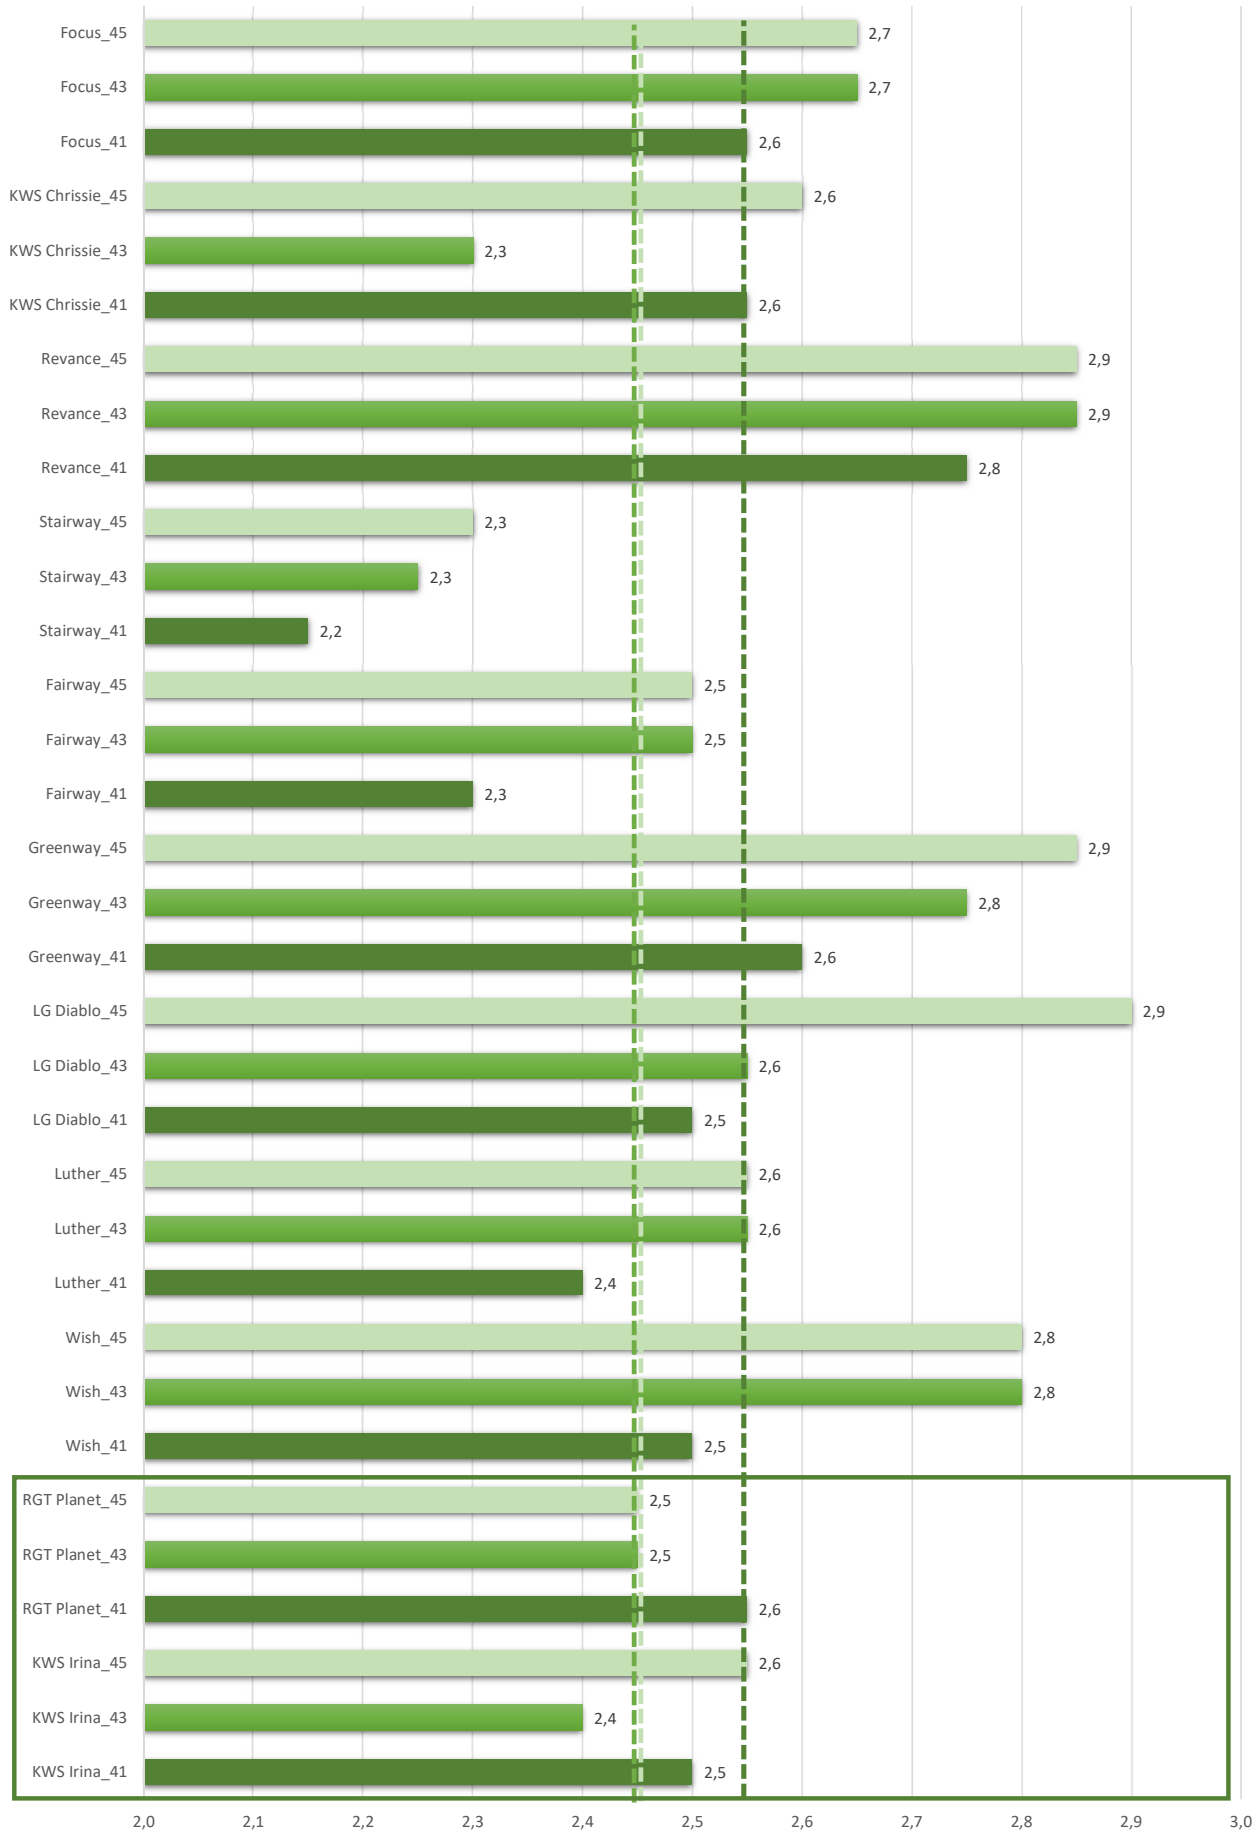


Slutforgæring

Positiv værdi: HØJ (med undtagelser)

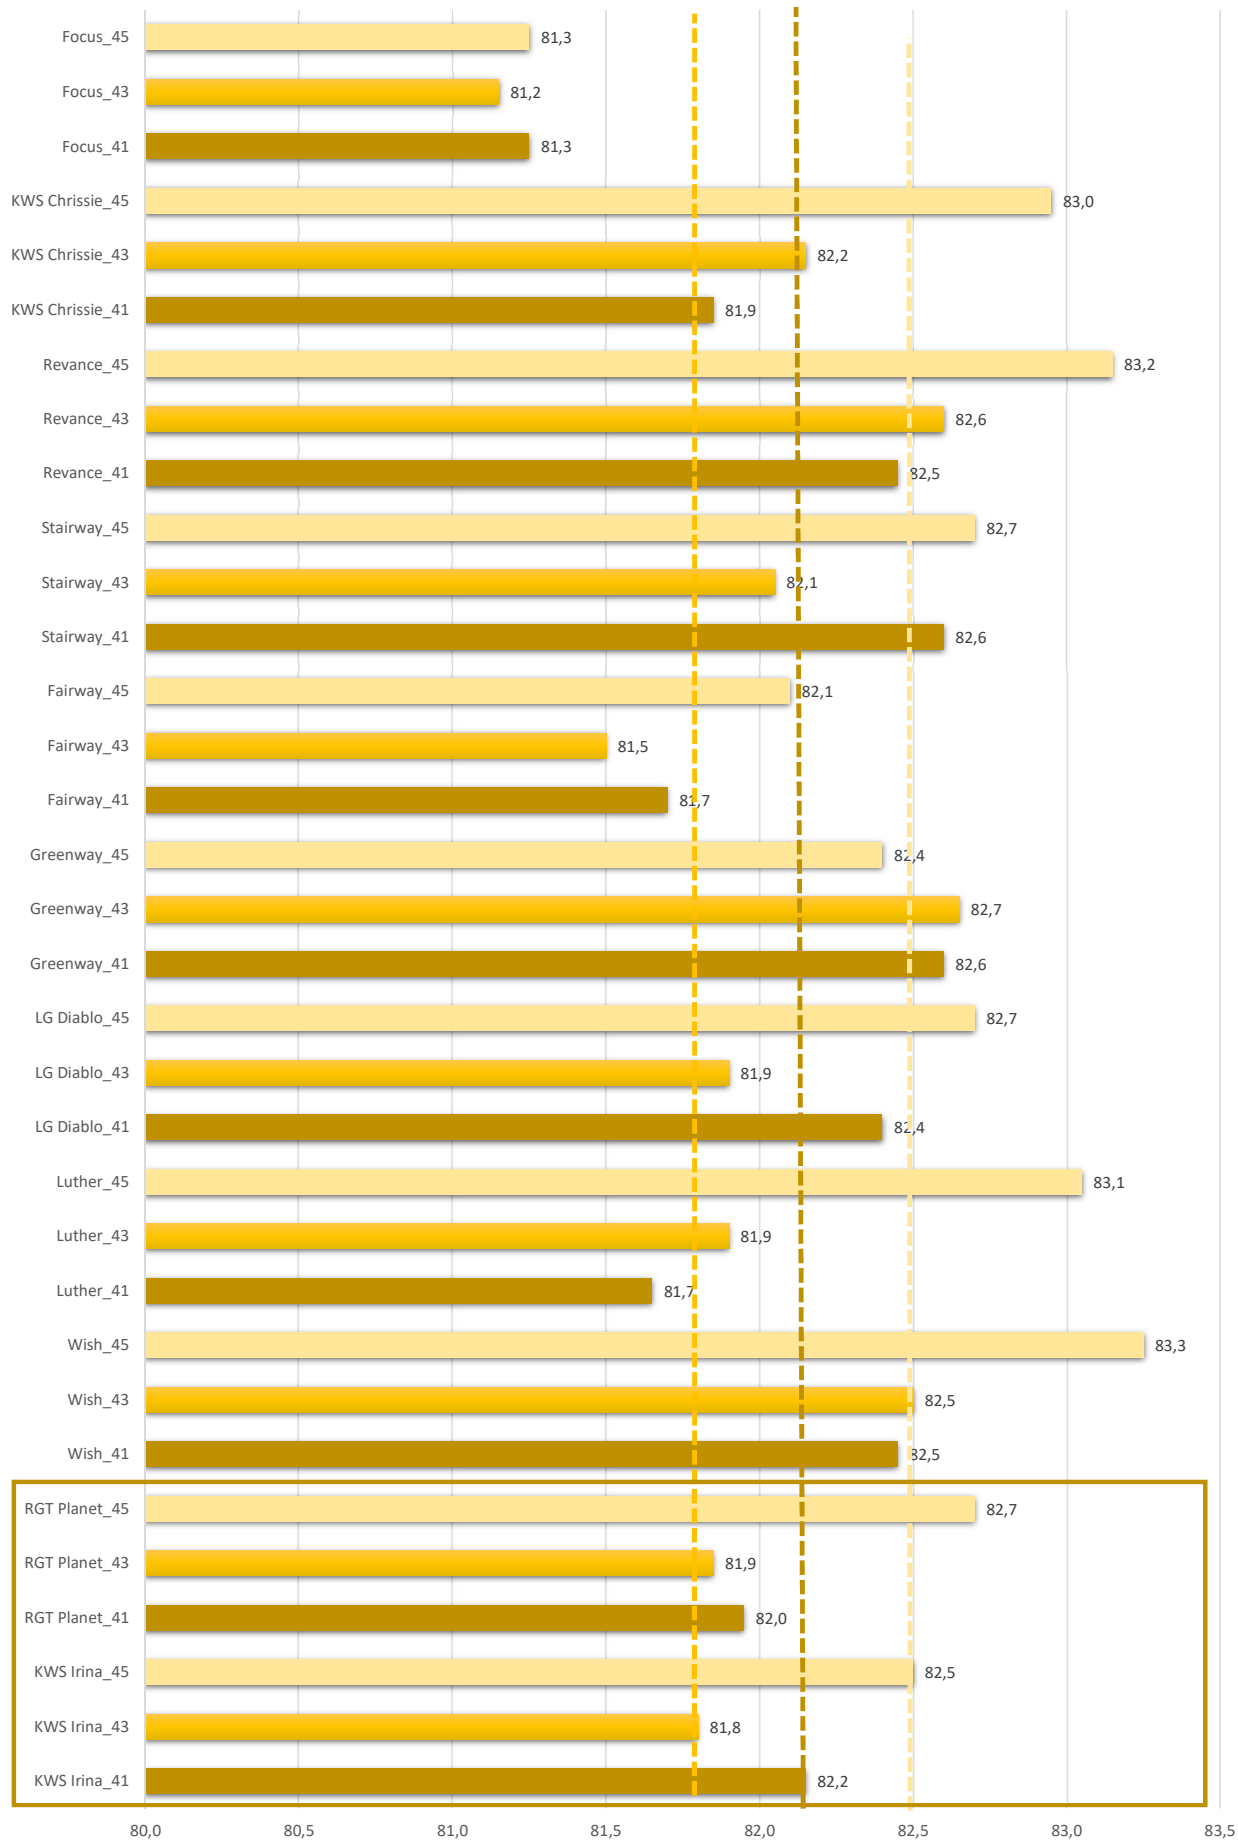


Friabilimeter

Positiv værdi: HØJ

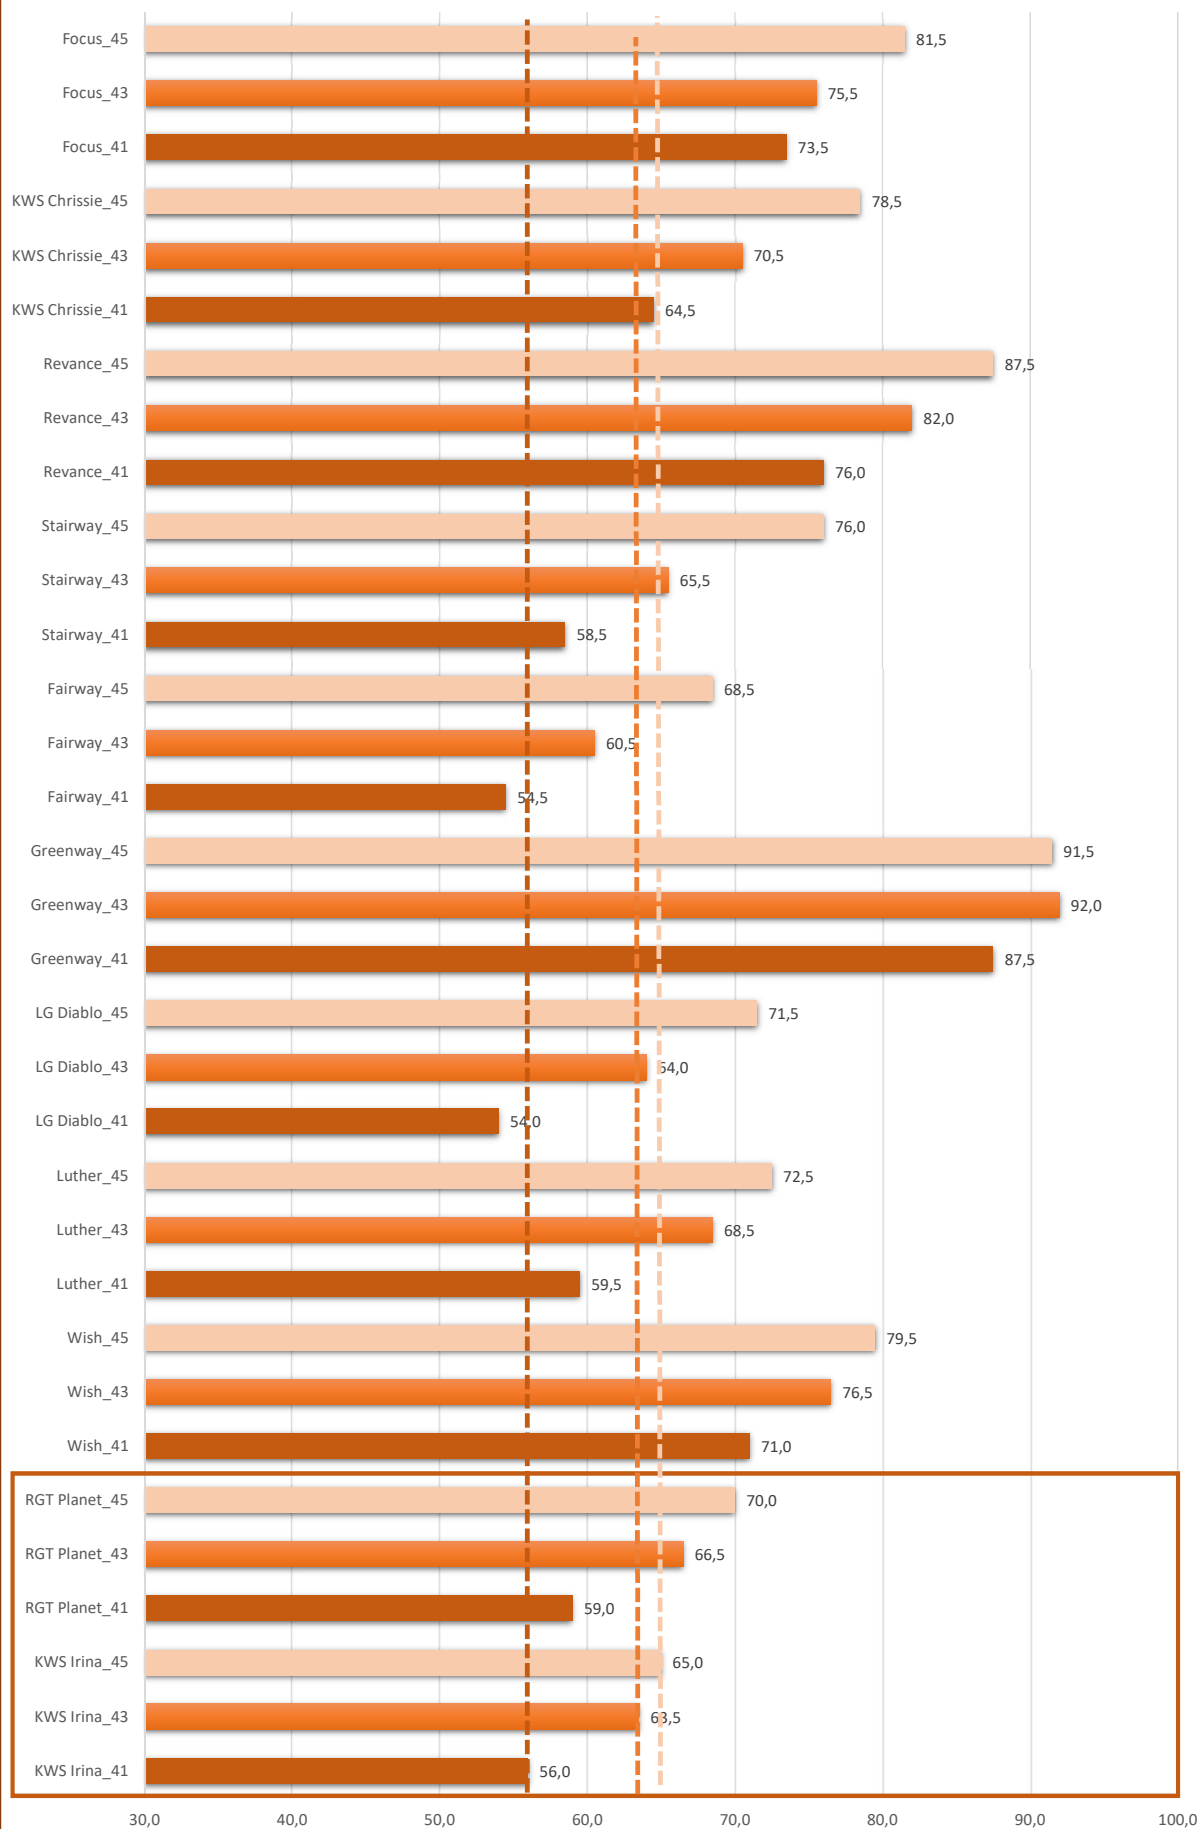


Betaglucan

Positiv værdi: LAV

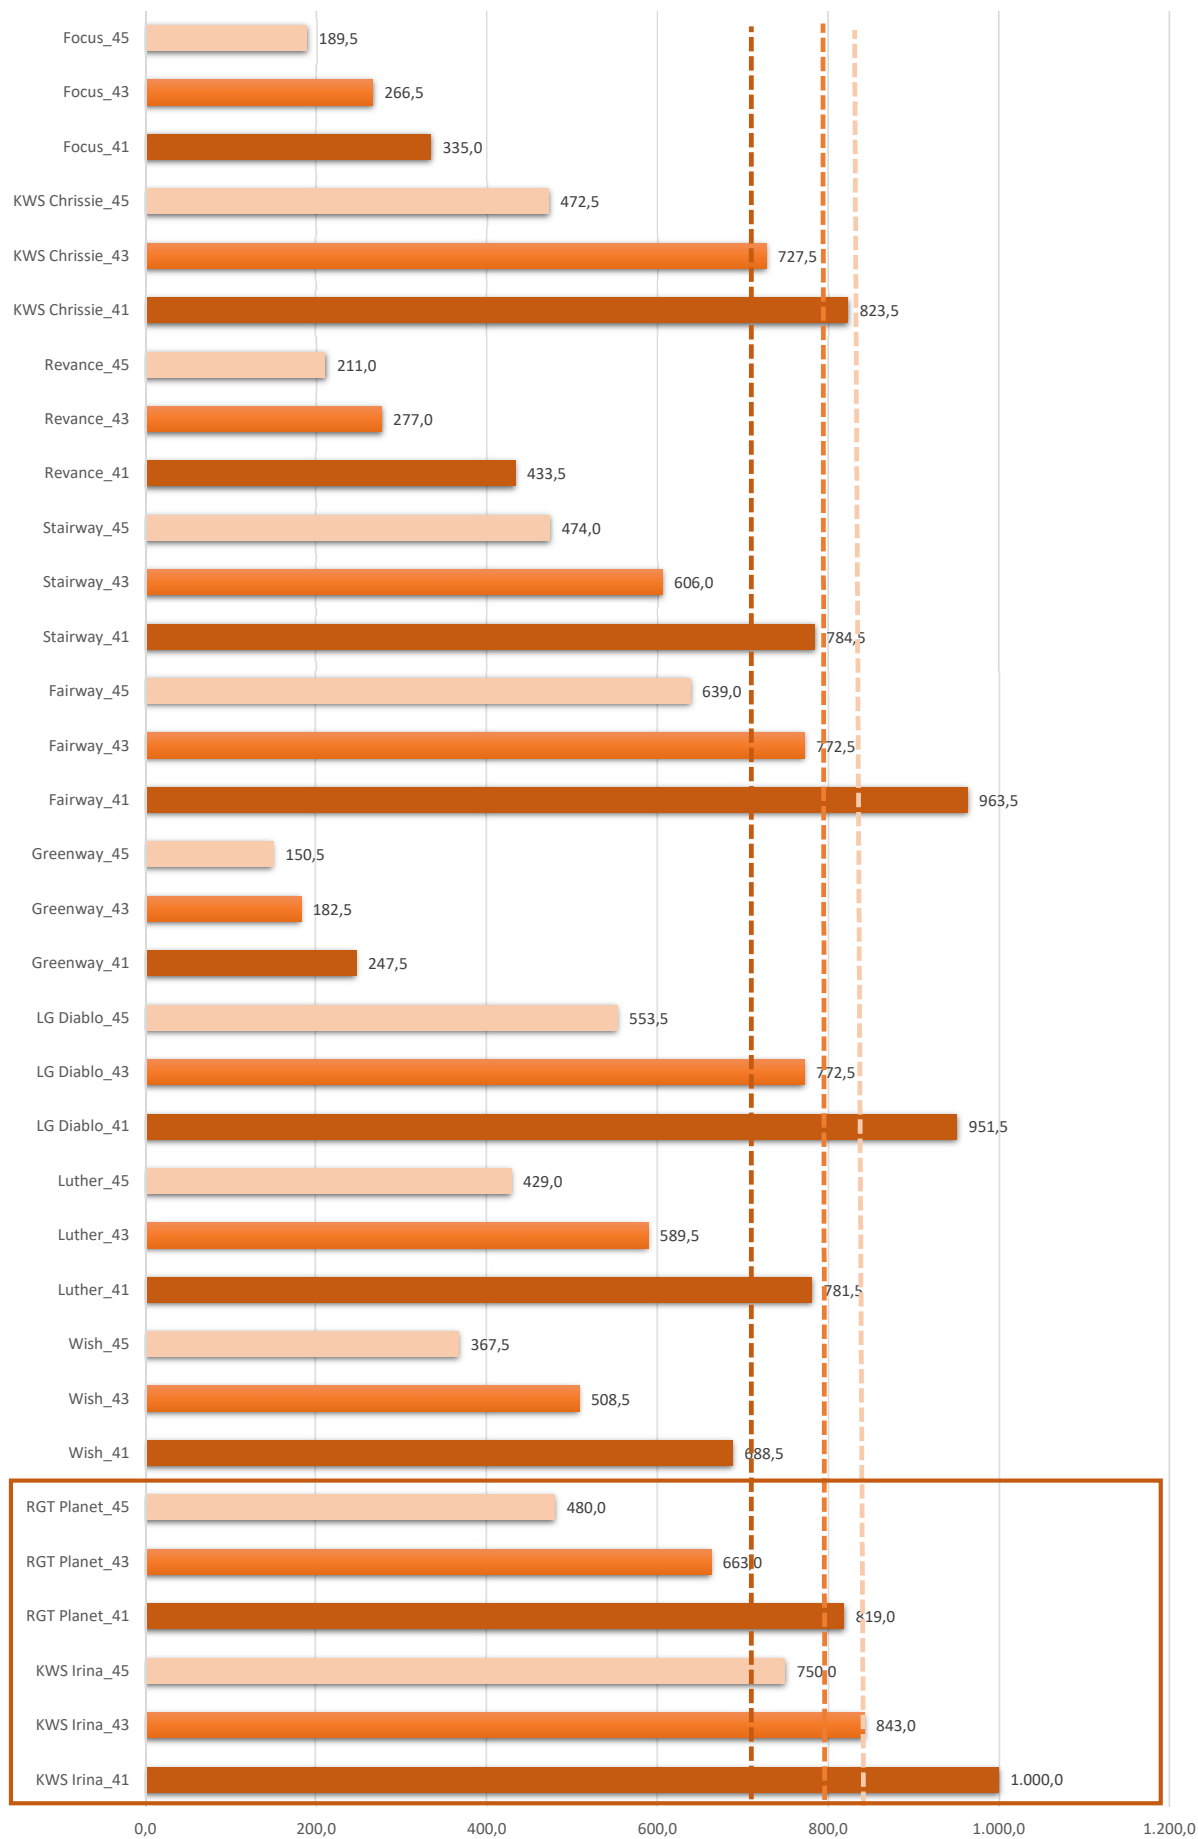

Alpha-Amylase

Positiv værdi: HØJ

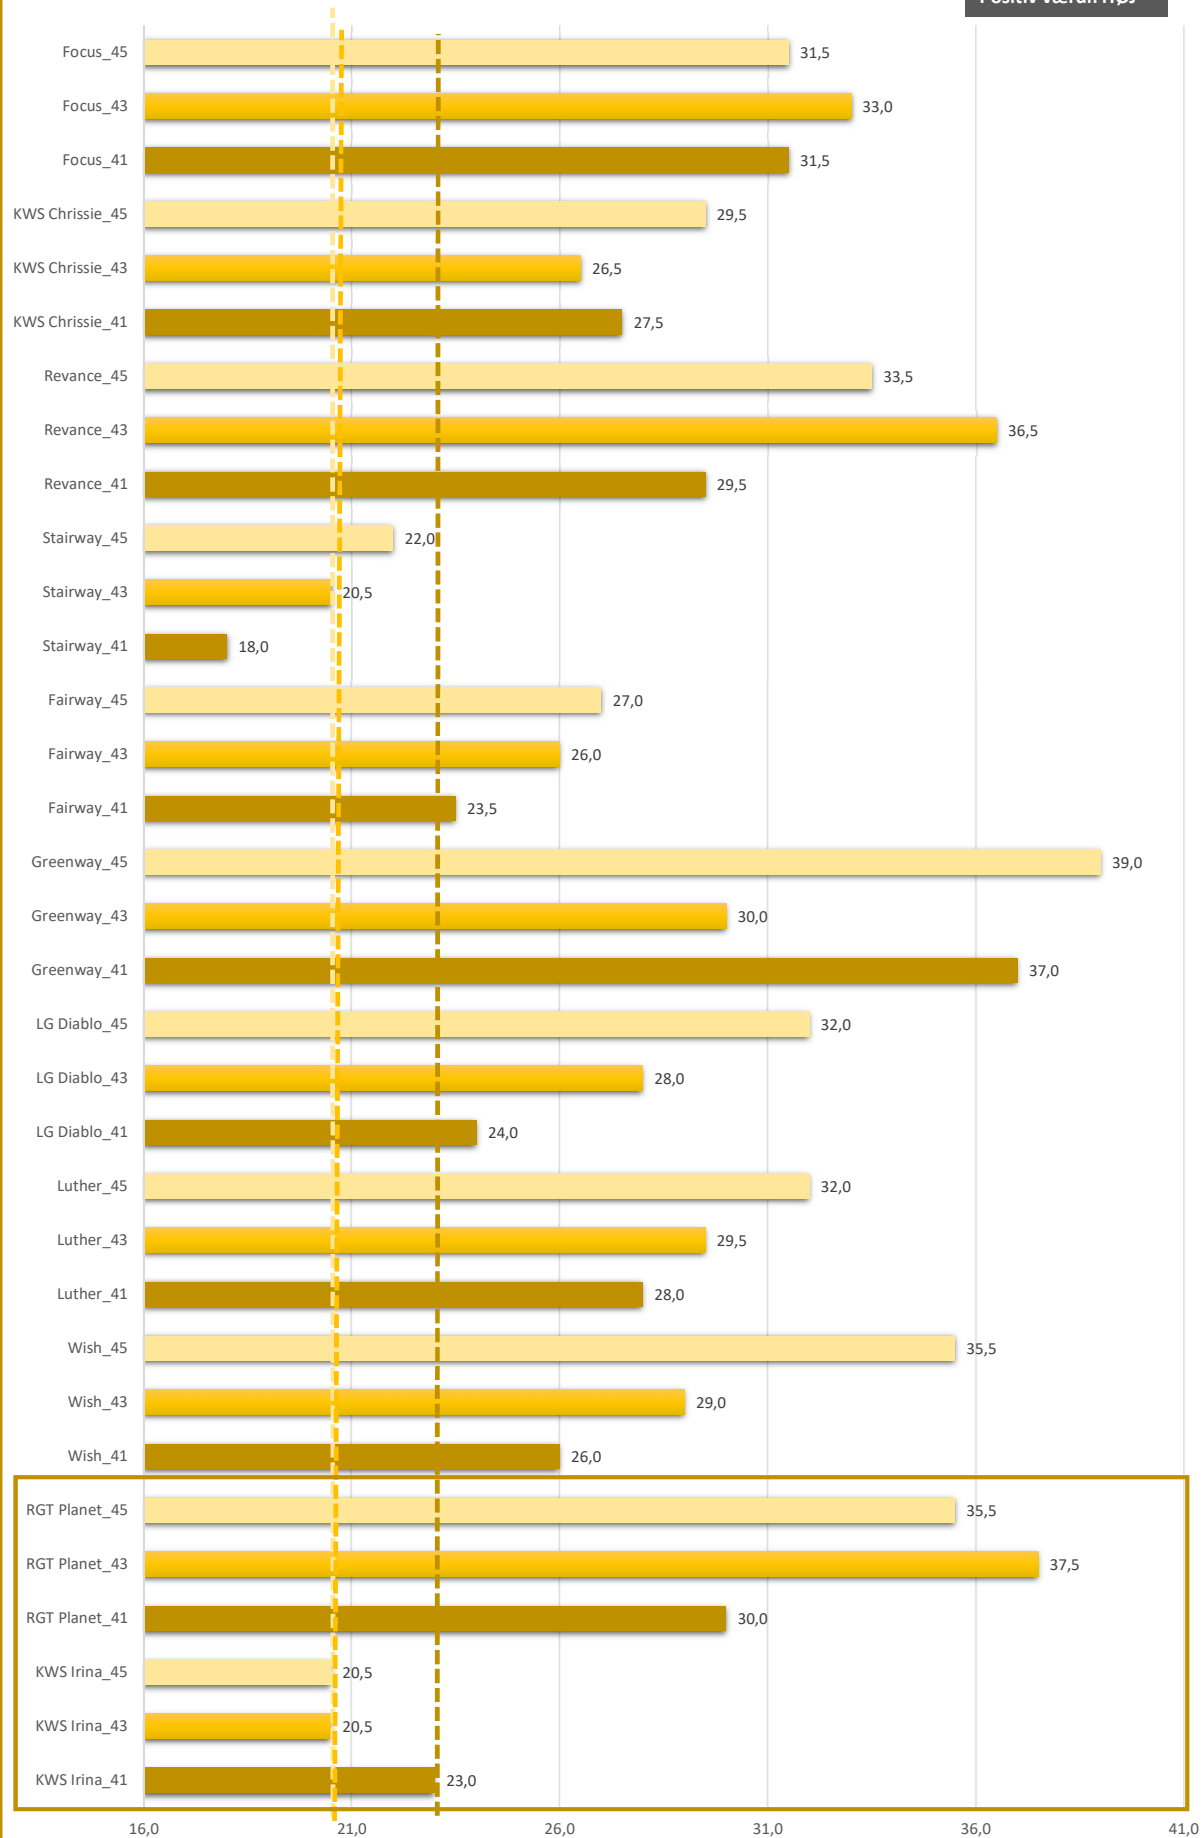

Beta-Amylase

Positiv værdi: HØJ

